


ZBLIŻENIA (cm):

| | |
|---------------------|----|
| od słupa linii nap. | 80 |
| fundamentu | 50 |

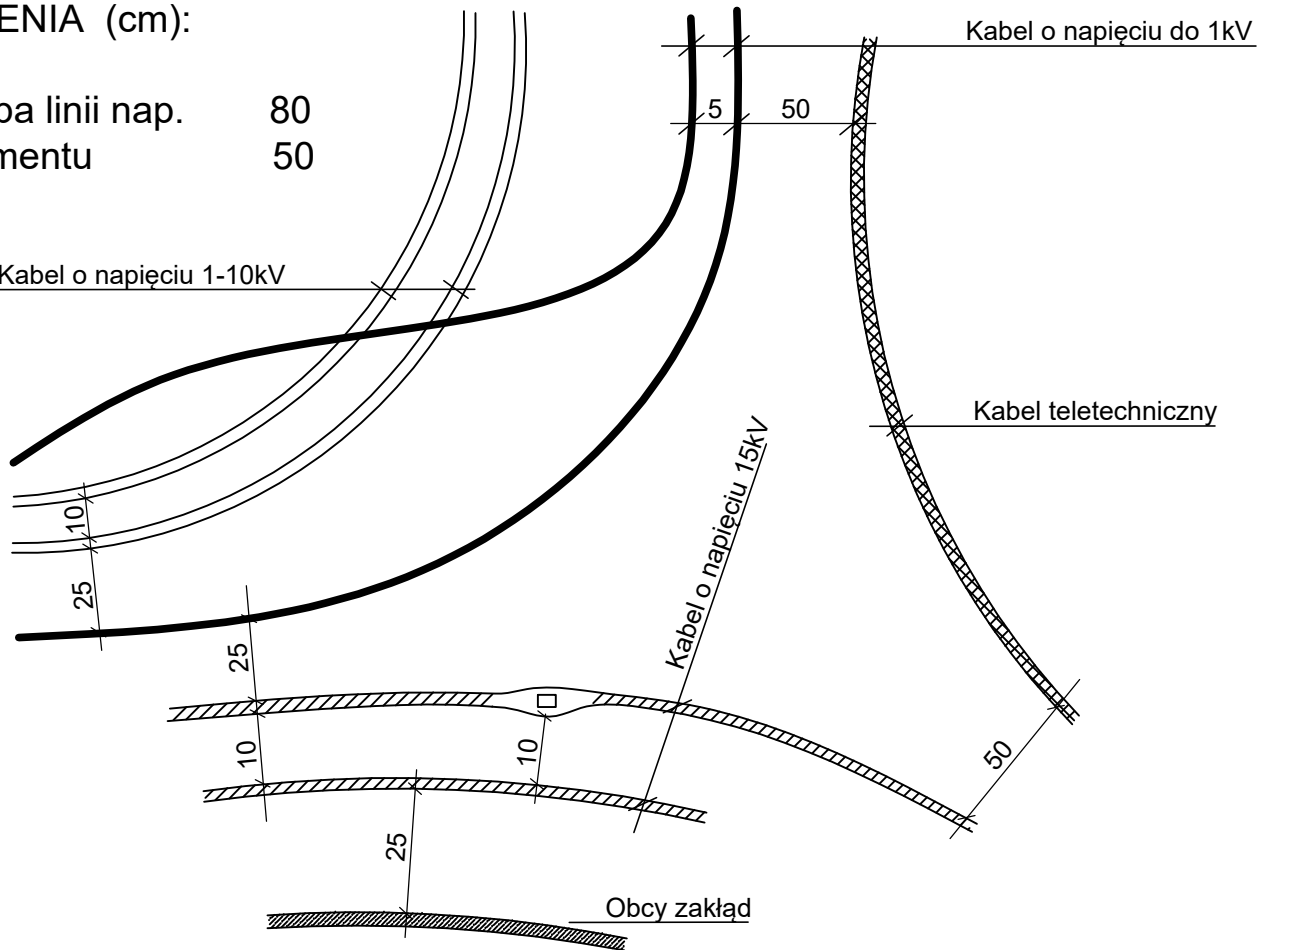


SKRZYŻOWANIA (cm):

| | | |
|-------------------|----|----|
| OD KABLA | nn | SN |
| sygnalizacyjny | 15 | 15 |
| teletechniczny | 50 | 50 |
| niskiego napięcia | 15 | 15 |
| obcego zakładu | 15 | 15 |


ZAPASY MUFY GŁOWICE

| | | | |
|----------|----|-----|-------|
| papier | SN | 4 m | 4 m |
| polwinit | nn | 1 m | 2,5 m |
| | SN | 4 m | 2,5 m |

PRZEPUST

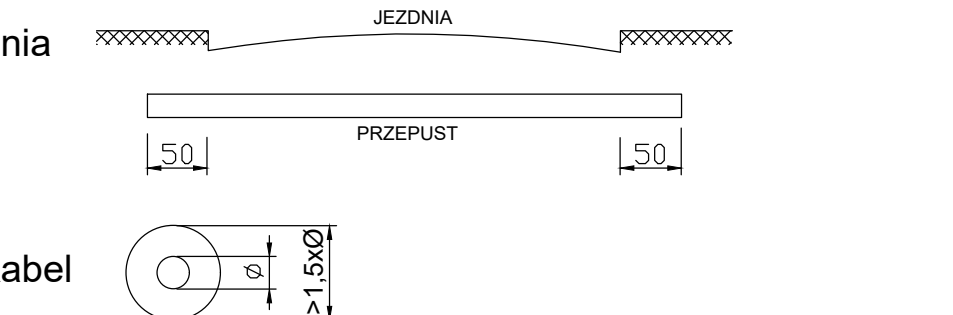

GŁĘBOKOŚĆ ZALEGANIA

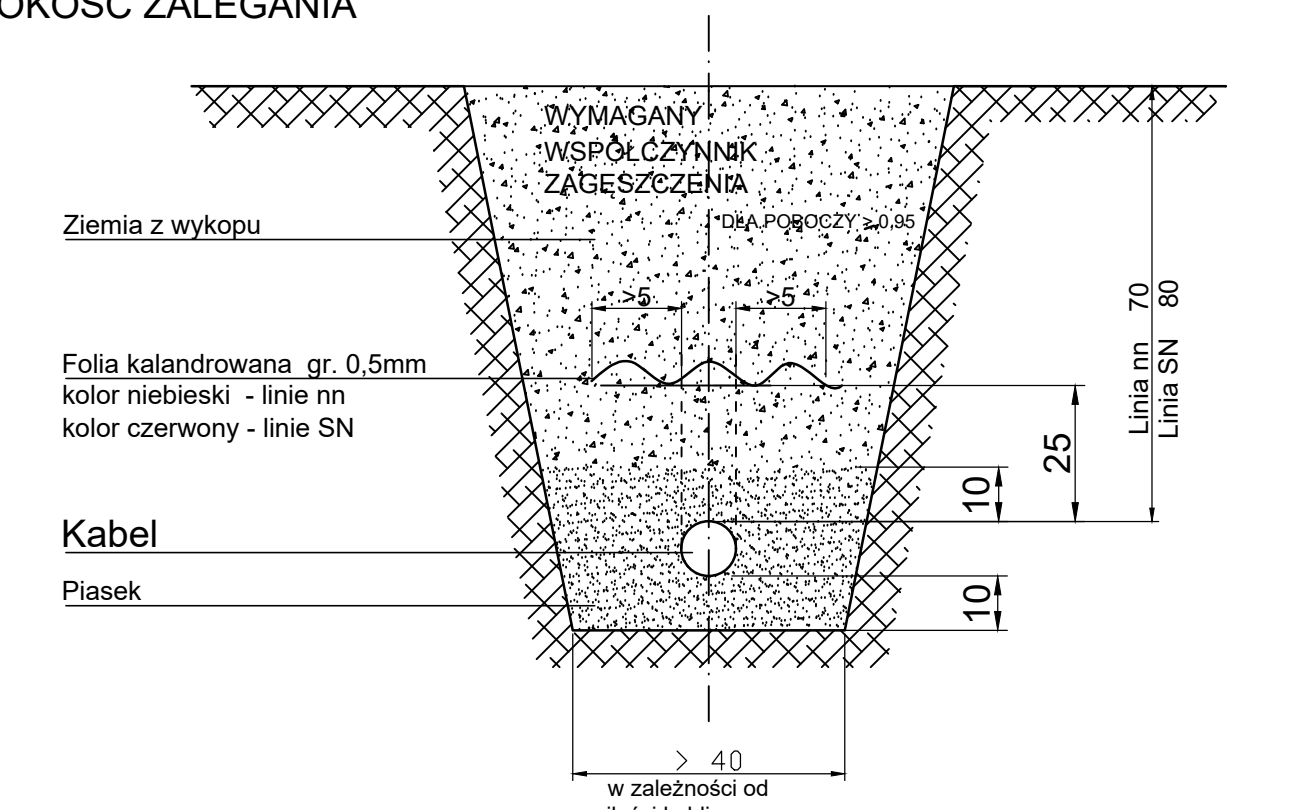

Pracownia Inżynierska "INFRA-ROADS"

Tomasz Bator

ul. Bronowicka 4/2/28 ; 30 - 091 Kraków

tel. 606-255-645 e-mail: m.bator@gmail.com

Inwestor:

Gmina Zator

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

32-640 Zator

Nazwa opracowania:

Budowa i rozbudowa sieci energetycznej

doziemnej niskiego napięcia w ramach zadania

pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej -

ulicy Porozumień Sierpniowych w Zatorze "

INFRA - ROADS - -

Tytuł rysunku:

Schemat budowy cz.2

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|----------------|--------|---------------|
| | Imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Podpis | Rodzaj oprac. |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA | | | | | |
| mgr inż. | Przemysław Wygodziński | instalacyjny | MAP0153PWOE/08 | | PAB |
| mgr inż. | Jakub Ingłot | instalacyjny | PDK0064PWOE/14 | | |
| Kraków, marzec 2018r. | | | | | Skala |
| Egz. | | | | | - |
| Rys. 4 | | | | | |